


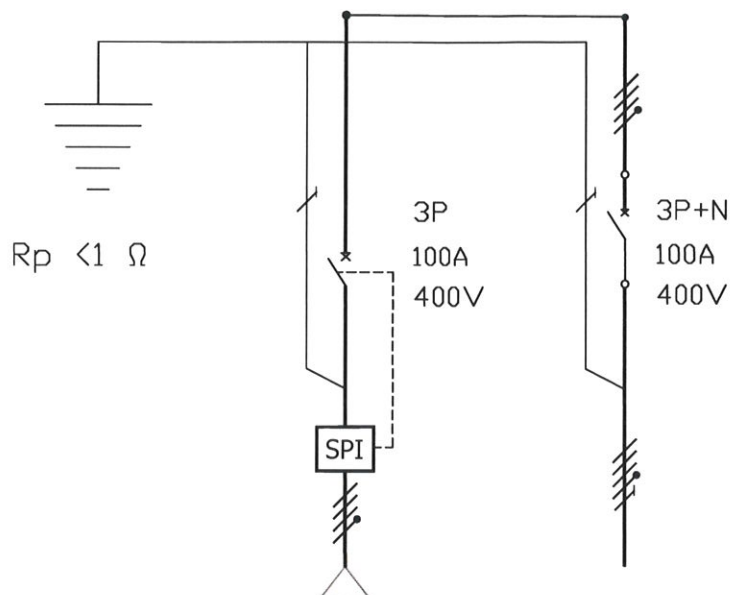

TEG

NR. CIRCUIT	(Q1)	(Q2)
Destinație circuit	BMPT	Circuit inverter 1
Putere Instalată P_i (kW)	51,52 kW	51,52 kW
Putere Cerută P_c (kW)	51,52 kW	51,52 kW
Curentul de Calcul I_c (A)	93 A	93 A
Tip cablu de forță	ACYAbY - F	ACYAbY-F
Sectiune conductor	3 x 120 + 70 mmp	5 x 70 mmp

NOTA

1. Prezenta planșă se consultă împreună cu toate celelalte planșe și cu partea scrisă din prezenta documentație.
2. Se va respecta tehnologia de montaj specifică fiecărui material și echipament, precum și indicațiile producătorului.
3. Orice modificare față de prevederile prezentului proiect tehnic se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei note de șantier semnate de către Beneficiar, Consultanț, Antreprenor și Proiectant.

Proiectant:		Beneficiar:	COMUNA TURNU RUIENI	dim. planșă:
 SC OGAUS TECHNOLOGY SRL CUI:RO36996927 Calea Radnei Nr. 149bis, Orad office@ogaus.com		Amplasament:	Comuna Turnu Ruieni, Jud. Caras-Severin	A3
		Denumire proiect	Utilizare surse regenerabile de energie de tip solar pentru consumul propriu - Comuna Turnu Ruieni, Jud. Caras-Severin	proiect nr. 224/2024
Sef proiect	ing. HERLO E. VALER	scara:	denumire planșă:	faza:
Proiectat	ing. MIHIT DANUT	%	SCHEMA MONOFILARA TEG	PT+DTAC
Desenat	ing. MIHIT DANUT	data: 2025		planșă nr. 04IE